


AKSONOMETRIA

RZUT PRZYZIEMIA


OZNACZENIA:

- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja ciepłej wody
- instalacja przeciwpożarowa

P.Ppoż - pion instalacji przeciwpożarowej



-Hydrant p.poż

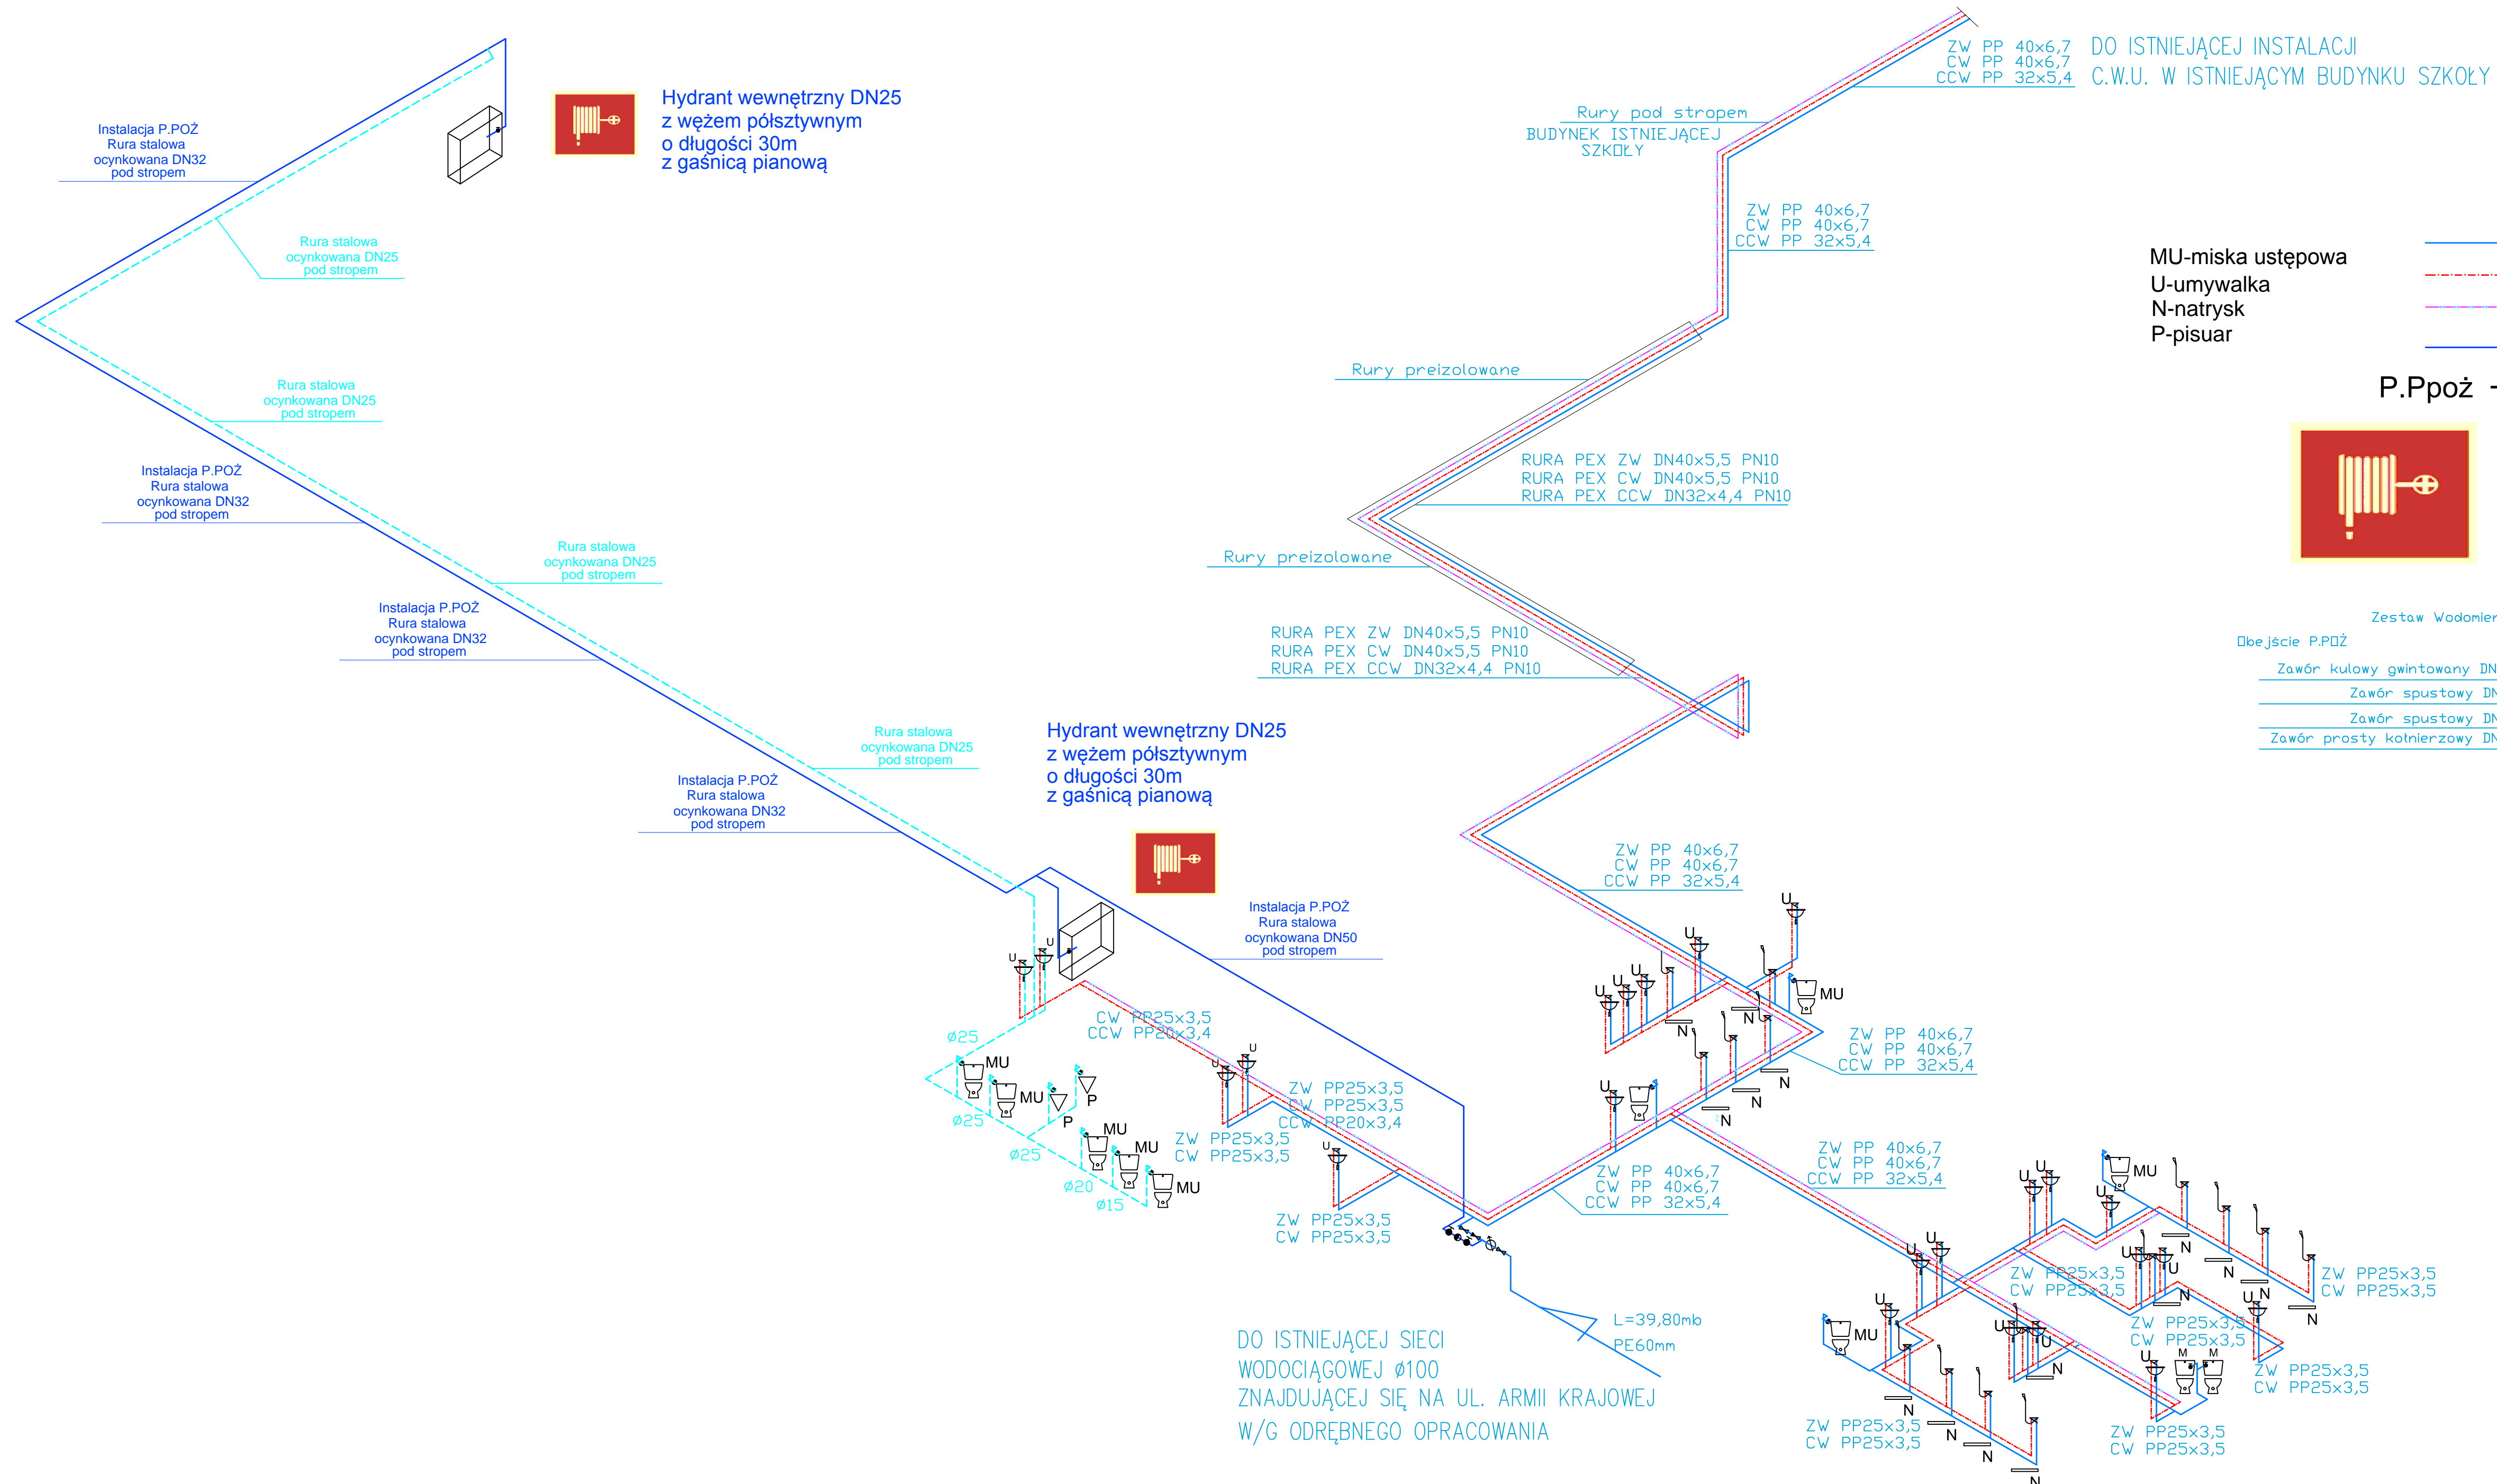

Zestaw wodomierzowy

Dbejście P.PDŻ

Zawór kulowy gwintowany DN50

Zawór spustowy DN20

Zawór spustowy DN20

Zawór prosty kotnierzowy DN50


Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany DN 50mm
typu-EA 291 NF firmy Danfoss SOCLA

Zawór kulowy gwintowany DN50

Zawór prosty kotnierzowy DN50

Wodomierz skrzydełkowy wielostrunienowy
typ -WS16-NKP DN40/16,0m3/h Apaton Powogaz Poznań

Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany DN 50mm
typu-EA 291 NF firmy Danfoss SOCLA



"KAM-pro"
PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA
mgr inż. Kamil Piotr Gąska
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Projektował:	Sprawdził:	
Opracował:	Opracował:	
Projekt budowlany: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ ZE ZJAZDEM Z UL. ARMII KRAJOWEJ		SKALA
Inwestor: Zespół Szkół nr 1w Sierpcu; ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc		DATA: Wrzesień 2014
Lokalizacja: Działka nr 1383/8, 1398; ul. Armii Krajowej 10		
Rysunek: INSTALACJA WODOCIĄGOWA		Nr rys. 6