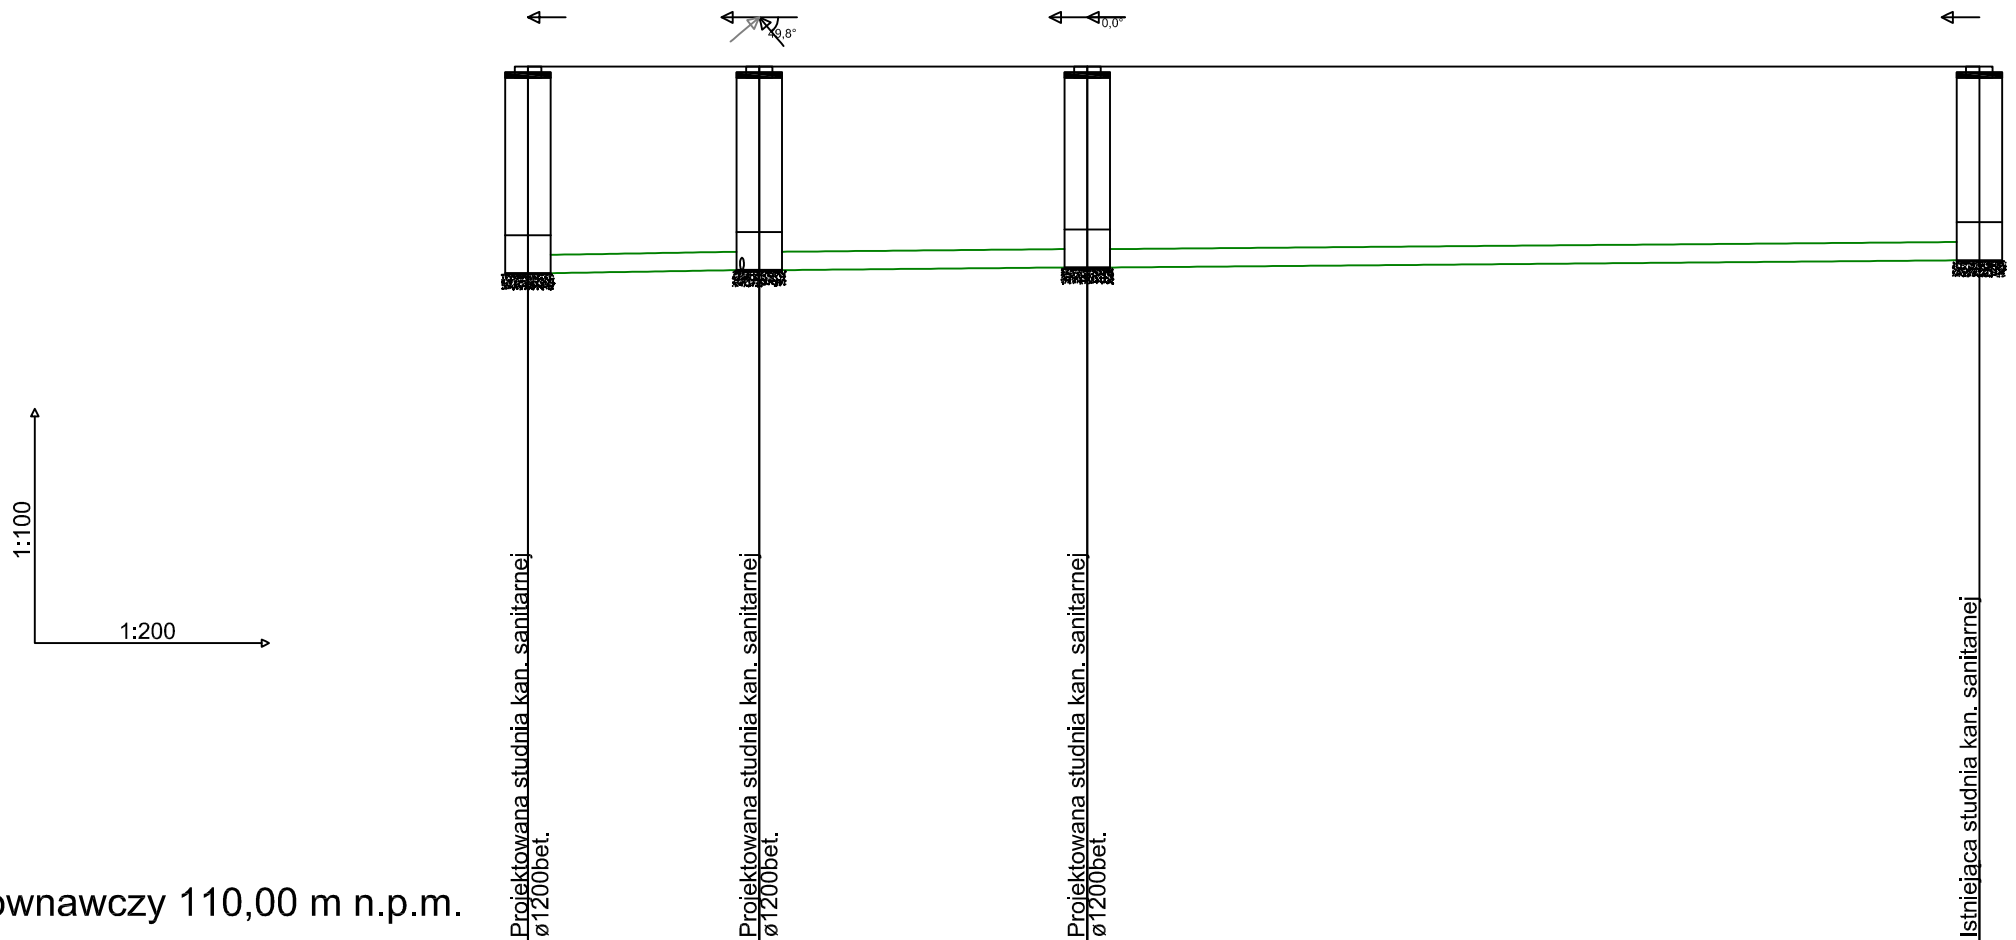

Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	121,70	121,70	121,70	121,70
Rzędna dna kanału	118,97	119,01	119,05	119,14
Zagłębienie dna kanału [m]	2,73	2,69	2,65	2,56
Rzędna dna studzienki	118,97	119,01	119,05	119,14
Odległości [m]		6,12	8,68	23,60
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_rs 250×7,3 / 0,7 %	PVC-U_SDR34_rs 250×7,3 / 0,4 %	
Długość trasy [m]	0,00	6,12	14,81	38,41
	KS1	KS2	KS3	KS4

Inwestor
POWIAT SIERPECKI
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC

Jednostka projektowa
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL

Nazwa obiektu
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

Adres obiektu
09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7
DZ. NR EWID.1430/8 OBRĘB SIERPC

Projektant:
mgr inż. Jacek Chalicki
upr. nr MAZ/0412/POOS/09
branża: instalacyjna (sanitarna)

Nazwa projektu
Projekt techniczny instalacji sanitarnych

Nazwa rysunku
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

04.2024	Skala 1:100	Nr rysunku S2