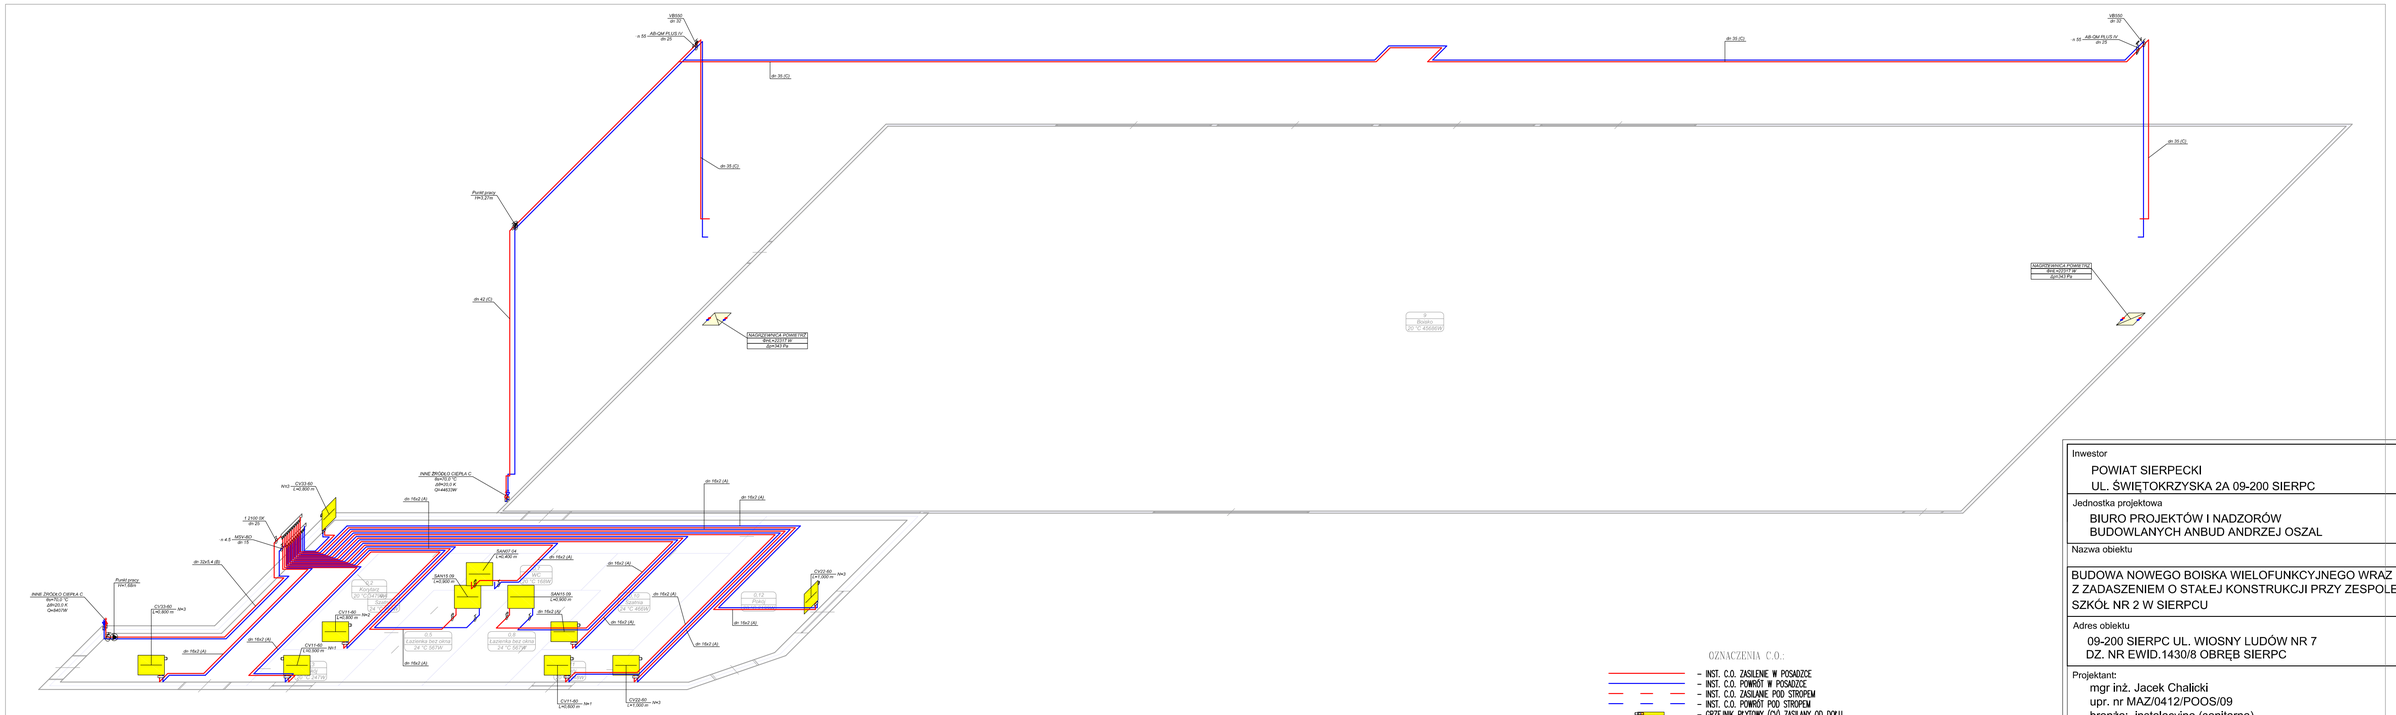
VB550
dn 20
AB-QM PLUS IV
dn 20
dn 35 (C)
dn 42 (C)
Punkt pracy
t=+23°C
NADGRZEWACZ POWIETRZA
RHC-P25VHA-SF
ΔpA=343 Pa
INNE ŹRÓDŁO CIEPŁA C
Punkt pracy
t=+7,5/5°C
ΔpA=21,5 K
Q=44213W
CV13-60
kw1
L=40.800 m
dn 16x2 (AL)
dn 32x5,4 (B)
MEVI-60
dn 28
SAN07.04
L=40.400 m
SAN10.09
L=40.800 m
SAN11.09
L=40.800 m
CV11-60
L=40.800 m
kw2
CV14-60
L=40.800 m
kw3
CV15-60
L=40.800 m
kw4
CV16-60
L=40.800 m
kw5
CV17-60
L=40.800 m
kw6
CV18-60
L=40.800 m
kw7
CV20-60
L=1.000 m
kw8
CV21-60
L=1.000 m
kw9
CV22-60
L=1.000 m
kw10
K.3
Kotłownia
22 °C/+24 °C
K.4
Łazienka bez okna
24 °C/ 50 °C/P
K.5
Łazienka bez okna
24 °C/ 50 °C/P
K.6
WC
22 °C/ 15/20
K.7
Siłownia
22 °C/ 45/55
K.12
Parter
Korytarz
K.13
Parter
Korytarz
K.14
Parter
Korytarz
K.15
Parter
Korytarz
K.16
Parter
Korytarz
K.17
Parter
Korytarz
K.18
Parter
Korytarz
K.19
Parter
Korytarz
K.20
Parter
Korytarz
K.21
Parter
Korytarz
K.22
Parter
Korytarz
K.23
Parter
Korytarz
K.24
Parter
Korytarz